


KVIKGUIDE TIL MONTAGE AF QUADRATO TRÅDLØS GULVVARMEANLÆG - 6 KANALER


Installation



Boksen åbnes ved at løsne de fem skruer på forsiden helt.

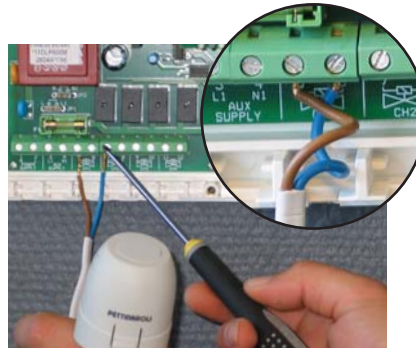


Telestaterne monteres i klemmerne CH1...CH6. HUSK det skal være 230V telestater.

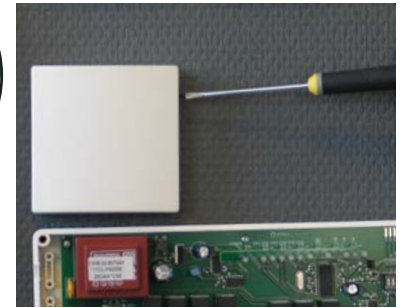


Antennen åbnes med et forsigtigt tryk på klemmerne i siden.


Installation

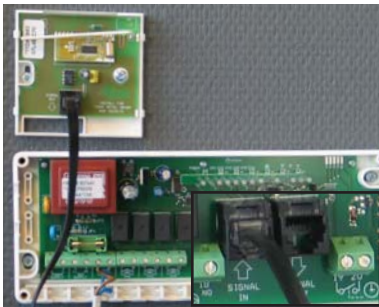

Antenne og styreboks forbindes med det medfølgende kabel, således at kablet er tilsluttet "signal in" i styreboksen og "signal out" i antennen.

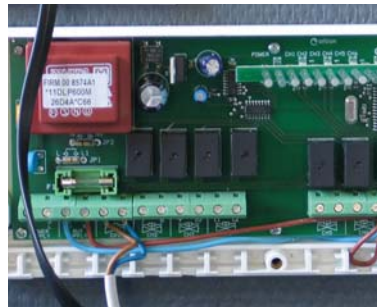


Pumpen monteres i klemme 3 og 18, og en forbindelse mellem klemme 4 og 17 etableres.

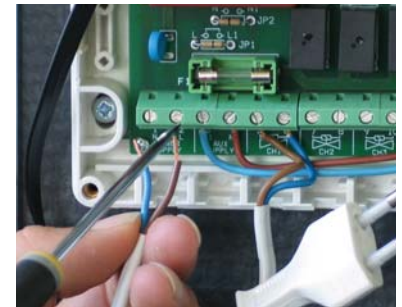


Netspænding, 230 V tilsluttes klemme 1 og 2.

Programmering

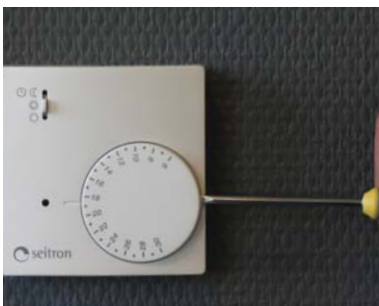

Låget tages af den rumføler, som ønskes programmeret. Dette gøres ved at vippe temperaturskalaen af, og derefter trykkes klemmerne i siden forsigtigt ind.

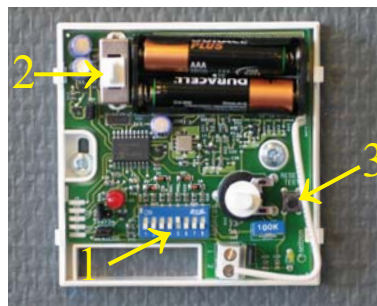

Trin 1, hver rumføler gives en unik adresse vha. dipswitch.
Trin 2, funktionsvælgeren sættes til position 0.
Trin 3, knappen "test/reset" aktiveres. Lysdioden lyser én gang hvorefter den begynder at blinke.




I styreboksen aktiveres den kanal, som rumføleren ønskes programmeret til. Dioden på styreboksen og dioden på rumføleren begynder nu at blinke i takt efter et kort øjeblik.

Programmering



Funktionsvælgeren sættes til position "sol" (normaldrift), og dioderne stopper med at blinke. Punkt 8 til 10 gentages for alle rumfølerene i systemet.

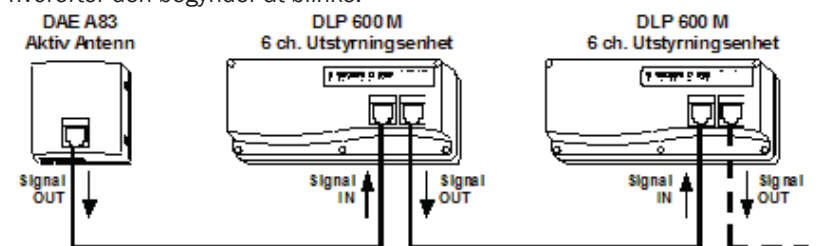

Serieforbindelse af flere styrbokse: Skal flere styrebokse sammensættes i serie, er opsætningen som ovenstående.

OBS! Der kan serieforbindes op til 10 stk. 6-kanalers styrebokse, der kan afsluttes med en 2-kanalers styreboks (kan IKKE serieforbindes). Hver boks skal have separat strømforsyning og dipswich nr. 3 i styreboksen skal ALTID aktiveres.